IOTEK®

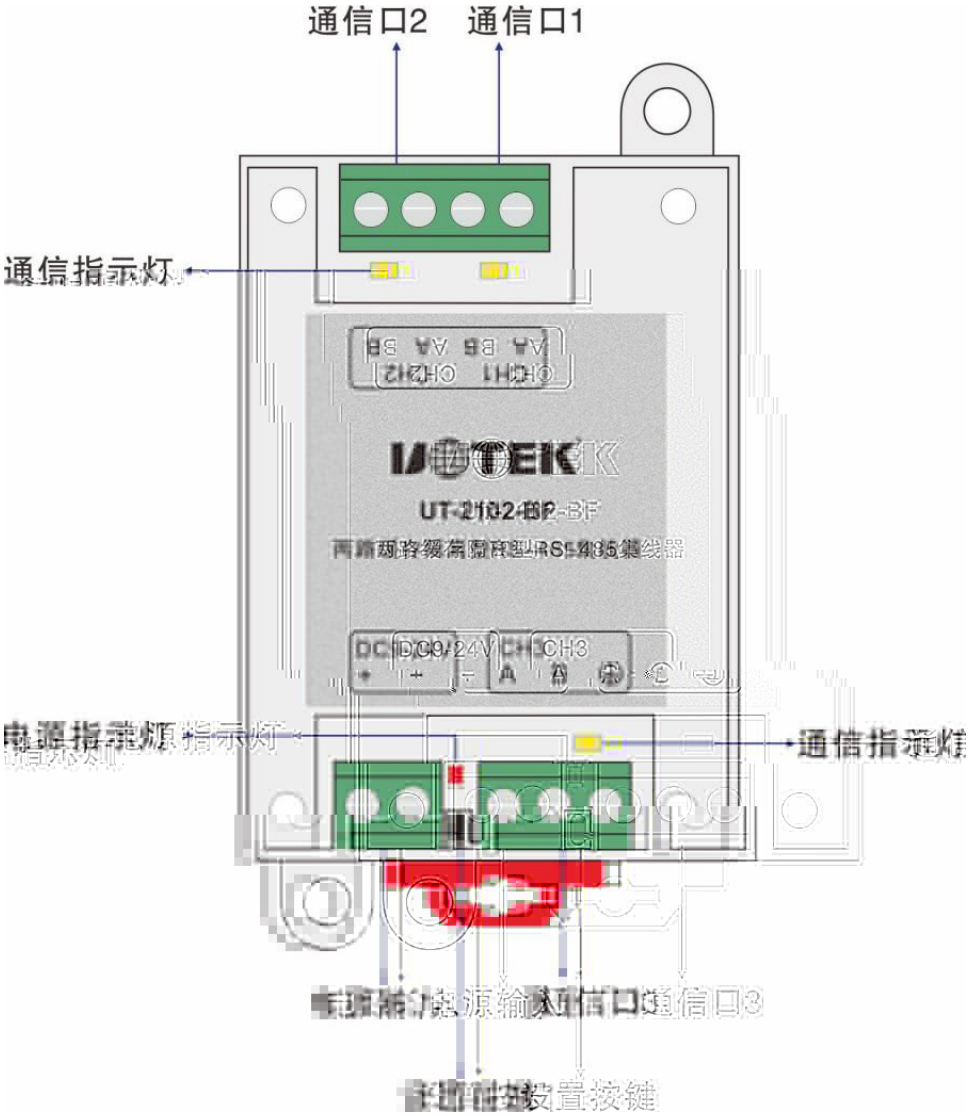
通信口2
通信口1
通信指示灯
通信指示灯
通信口3
设置按键

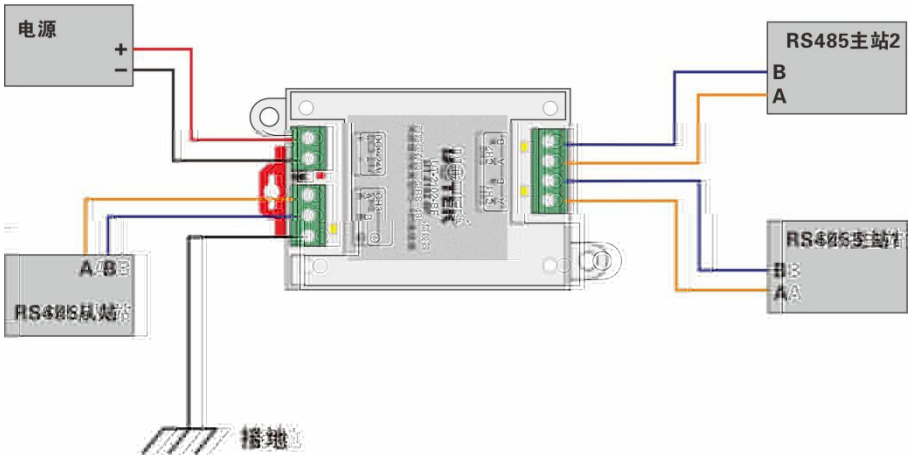
电源
+
−
RS485主站2
B
A
A B
RS485从站
B
A
接地

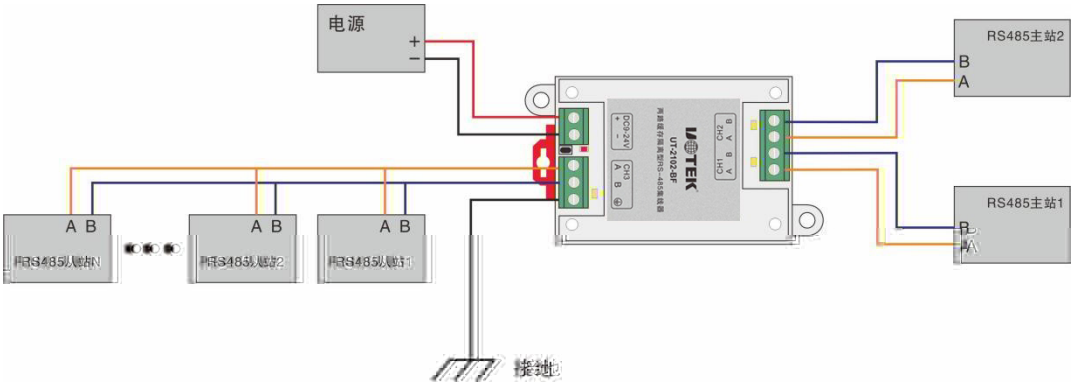
电源
+
−
RS485主站2
B
A
A B
RS485从站N
A B
RS485从站2
A B
RS485从站1
RS485主站1
B
A
接地

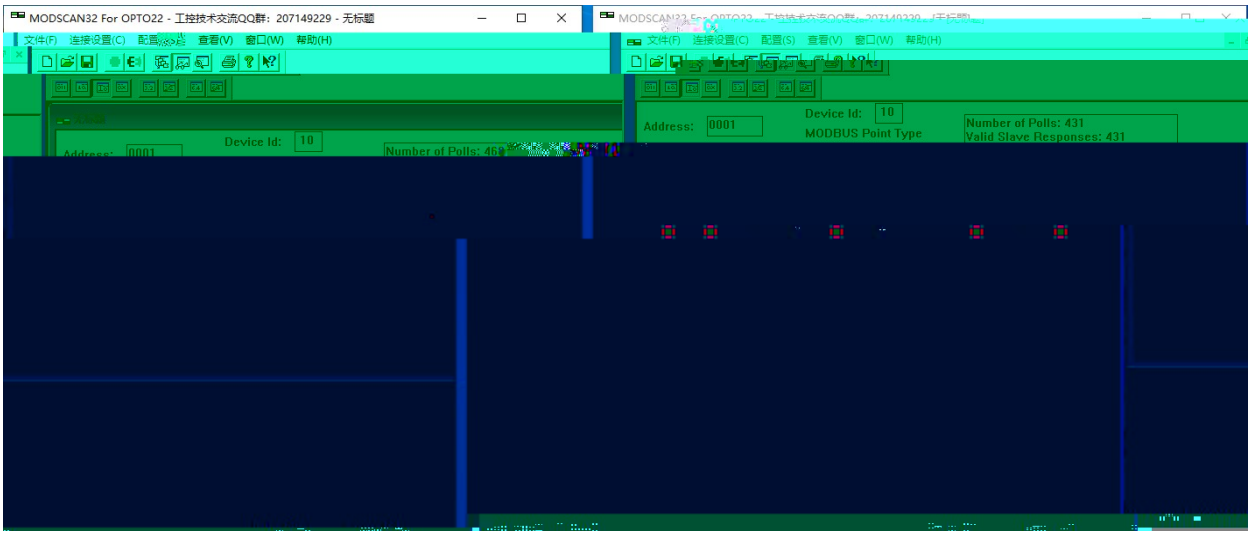
MODSCAN32 For OPTO22 - 工控技术交流QQ群：207149229 - 无标题
文件(F) 连接设置(C) 配置(S) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
Address: 0001
Device Id: 10
MODBUS Point Type
Number of Polls: 431
Valid Slave Responses: 431

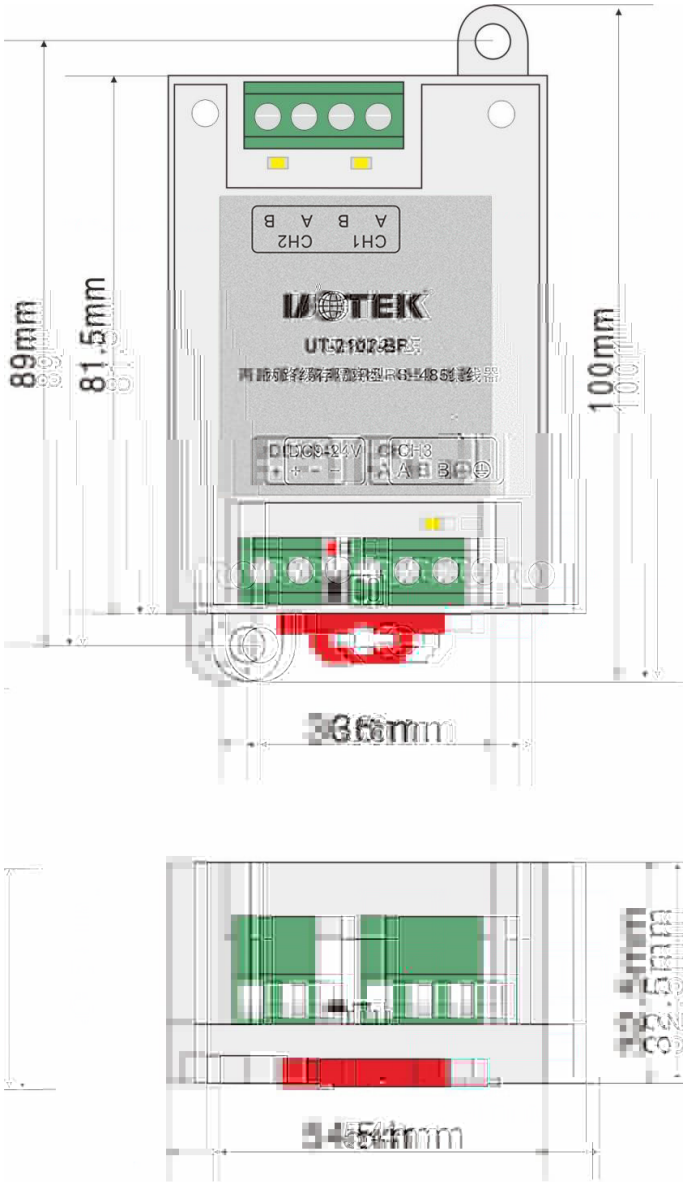
89mm
81.5mm
100mm
36mm
CH1 CH2
A B A B
UOTEK
UT-2102-BF
DC9-24V
CH1-CH8
A B A B
32.5mm
54mm

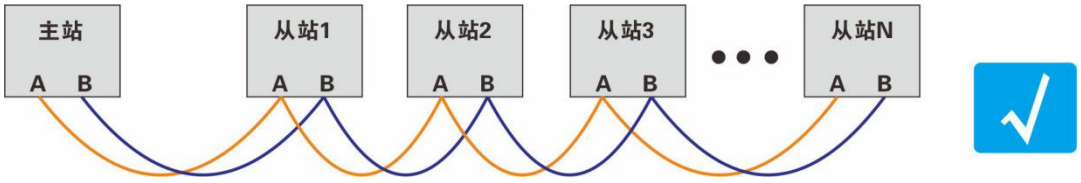
主站
A B
从站1
A B
从站2
A B
从站3
A B
从站N
A B

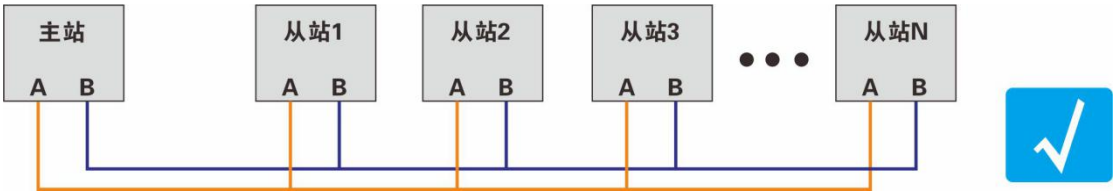
主站
A B
从站1
A B
从站2
A B
从站3
A B
从站N
A B

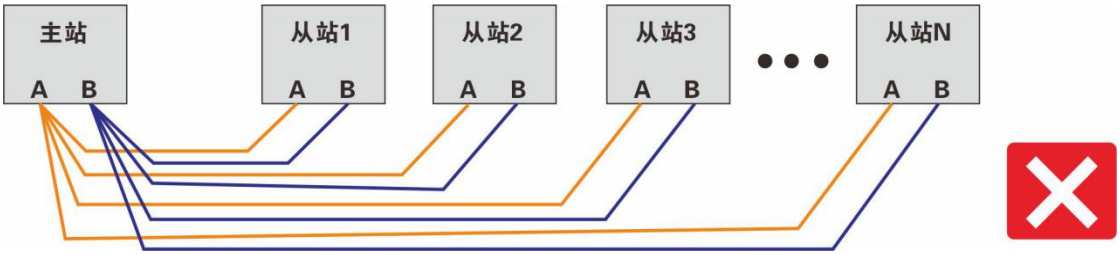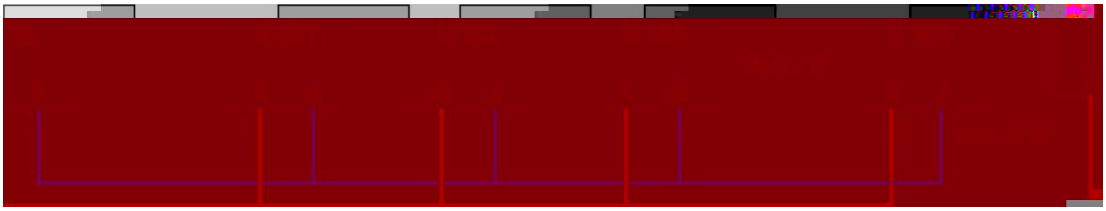
主站
A B
从站1
A B
从站2
A B
从站3
A B
从站N
A B